



ОПЦИИ
РЪЧЕН АДРЕСИРУЕМ
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ
ТИП FD6150

Приложение 1 към паспорт XX-6150-XX-XX

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Опционно, към ръчния пожароизвестител FD6150 се предлагат следните елементи:
 1. Предпазен капак и стопер - предпазва пожароизвестителя от непрограмирано действие.

2. Дълбока основа - (90x90x56) mm - позволява използване на FD6150 на обекти с външна кабелна инсталация, като дава възможност за монтаж на щуцери.

Използването на предпазен капак със стопер променят действията по действие и възстановяване на пожароизвестителя.

За преминаване на пожароизвестителя в състояние "Тревога":

1. Къса се стопера (поз.10, фиг.2).
2. Отваря се предпазния капак (поз.11, фиг.2).
3. Натиска се еластичния елемент (поз.5, фиг.2) на означеното със стрелки място. Светва вграденият светодиод. Централата преминава в състояние "Пожар".

За привеждане на пожароизвестителя в състояние "Дежурство":

1. Поставя се спираловидният край на ключа за тест в отвора (фиг.1) и се натиска до упор. Еластичният елемент пропада.
 2. Поставя се плоският край на ключа в отвора (фиг.1) и се натиска до упор. Еластичният елемент трябва да застане във върховното си положение.
 3. Демонтира се капака (поз.3, фиг.2) и се подменя скъсаният стопер.
 4. Монтира се капака по обратния ред и със стопера се фиксира предпазния капак (поз.11, фиг.2).
 5. Подава се команда за нулиране от централата към пожароизвестителя.
- Пожароизвестителят е в състояние "Дежурство". Светодиодният индикатор не свети.

МОНТАЖ НА ОПЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ


Действията по монтажа на опционните елементи могат да бъдат извършвани както при нов, така и при монтиран към стена пожароизвестител.

1.Стопер и предпазен капак

- 1.1. Демонтира се пожароизвестителят чрез раззвиване на винтовете (поз.4, фиг.2) и (поз.6, фиг.2).
- 1.2. Последователно, към основата на пожароизвестителя се присъединяват носача комплект, еластичният елемент (поз.5, фиг.2) със стикера към капака, стопера (поз.10, фиг.2) и капака(поз.3, фиг.2). Завиват се винтовете (поз.4, фиг.2) и (поз.6, фиг.2).
- 1.3. Монтира се предпазния капак (поз.11, фиг.2) ако не е монтиран фабрично към капака (поз.3, фиг.2), като фиксаторите(поз.12, фиг.2) внимателно се позиционират в предвидените за целта отвори (поз.13, фиг.2).
- 1.4. Свободния край на стопера се прекарва през отвора на предпазния капак (поз.14, фиг.2). Предпазния капак е фиксиран към капака на пожароизвестителя.

2.Дълбока основа (за използване при външна кабелна инсталация)

- 2.1. Демонтира се пожароизвестелят чрез раззвиване на винтовете (поз.4, фиг.2) и (поз.6, фиг.2).
- 2.2. Ако се монтират щуцери, от освободените места в основата (поз.15, фиг.2) се отстранява пластмасата. Отворите с диаметър Ø20 позволяват присъединяване на щуцерите.
- 2.3. Дълбоката основата се монтира на стената чрез дюбели и самонарязващи винтове.
- 2.4. Изпълняват се действията по точки от 1.2 до 1.4.

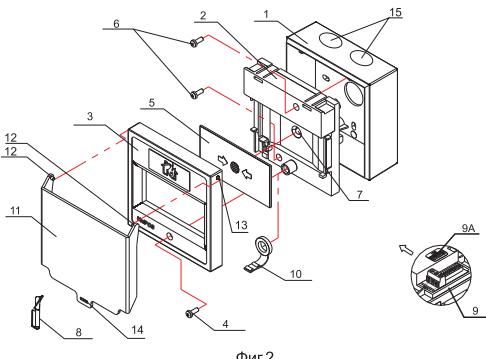

Фиг.2



OPTIONS
ADDRESSABLE MANUAL
CALL POINT
TYPE FD6150

Appendix 1 to Instruction Manual XX-6150-XX-XX

GENERAL DESCRIPTION

Optionally, to the addressable manual call point are available the following additional elements:

1. Protective cover and breakable seal – intended to protect the detector from an unauthorized activation.
 2. Extended back box – (90x90x56) mm enables the FD6150 to be used in sites with external cable installation, providing an option for montage of nozzles.
- The usage of protective cover with breakable seal modifies the actions upon activation and reset of the manual call point.

Procedure for detector triggering in "Alarm condition":

1. Tear off the breakable seal (pos.10, fig.2).
2. Open the protective cover (pos.11, fig.2).
3. Press the elastic element (pos.5, fig.2) in the designated by the arrows place. The build-in LED indicator lights up. The Fire Control Panel activates in "Fire condition".

Reset the detector back to "Duty Mode":

1. Insert the spiral end of the key into the opening on the bottom side of the FD6150 (Fig.1) and press-to-end. The elastic element should be released.
2. Place the flat end of the key into the same opening (fig.1) and press to end. The elastic element should return to its initial position.
3. Dismantle the cover (pos.3, fig.2) and replace the torn breakable seal.
4. Mount the cover back and lock the protective cover using the breakable seal (pos.11, fig.2).
5. On fire reset from the FS6000, a reset command is sent to the manual call point Fd6150 and the latter resets to "Duty mode". The manual call point LED indicator lights off.




Fig.1

INSTALLATION OF THE OPTIONAL ELEMENTS

The installation of the optional elements can be done into already mounted to the wall detector or into a new one.

1. Breakable seal and protective cover

- 1.1. Dismantle the detector by unscrewing the screws (pos.4, fig.2) and (pos.6, fig.2).
- 1.2. Consecutively add to the base of the manual call point the carrier unit, the elastic element (pos.5, fig.2) with the sticker to the cover, and the breakable seal (pos.5, fig.2).
- Screw the fixings (pos.4, fig.2) and (pos.6, fig.2).
- 1.3. Mount the protective cover (pos.11, fig.2) (if it is not factory mounted) to the cover (pos.3, fig.2), as carefully position the fixings (pos.12, fig.2) into the intended for that purpose openings (pos.13, fig.2).
- 1.4. Pass the spare end of the breakable seal through the opening of the protective cover (pos.14, fig.2). The protective cover is fixed to the front cover of the detector.

2. Extended back box (used for external cable installation)

- 2.1. Dismantle the manual call point by unscrewing the screws (pos.4, fig.2) and (pos.6, fig.2).
- 2.2. If nozzles will be mounted, take off the plastic from the vacant places on the base (pos.15, fig.2). The openings with diameter Ø20 allow for connecting the nozzles.
- 2.3. Mount the extended back box on the wall by means of dowels and self-tapping screws.
- 2.4. Perform the actions from item 1.2 to 1.4.

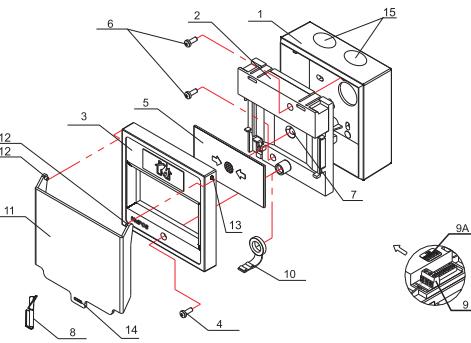


Fig.2