


Фиг.1/Fig.1/Рис.1

1	Сигнален контур (-)	Signal Loop (-)	Сигнальный контур (-)
2	Сигнален контур (+)	Signal Loop (+)	Сигнальный контур (+)
3	Сигнален контур (-)	Signal Loop (-)	Сигнальный контур (-)
4	Сигнален контур (-)	Signal Loop (-)	Сигнальный контур (-)
5	Сигнален контур (+)	Signal Loop (+)	Сигнальный контур (+)
6	Сигнален контур (-)	Signal Loop (-)	Сигнальный контур (-)
7			
8	Конвенционална линия (+)	Conventional line (+)	Безадресът шлейф (+)
9	Конвенционална линия (-)	Conventional line (-)	Безадресът шлейф (-)
10			
11	Силов контур (+)	Power Loop (+)	Силовой контур (+)
12	Силов контур (-)	Power Loop (-)	Силовой контур (-)
13	Силов контур (-)	Power Loop (-)	Силовой контур (-)
14	Силов контур (+)	Power Loop (+)	Силовой контур (+)

Фиг.2/Fig.2/Рис.2

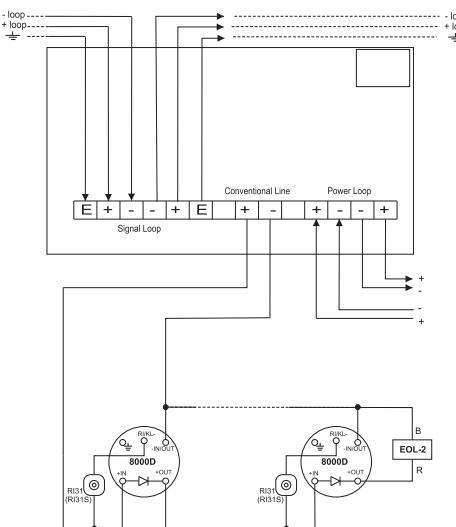

Фиг.3/Fig.3/Рис.3



## АДАПТЕР С ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ ТИП FD 7201S

ПАСПОРТ 07-7201S-04-11

EVPU  
1293-CPD-0208



1293

### ОБЩО ОПИСАНИЕ

Адаптерът с външно захранване е предназначен да включва конвенционална пожароизвестителна линия (с не повече от 32 пожароизвестителя) в състава на адресирана пожароизвестителна система тип IFS 7000.

Адаптерът се състои от печатаща плака, монтирана в пластмасова кутия (поз.1, фиг.1). Кутията позволява скрит монтаж чрез вграждане в стандартна конзола. За удобство на потребителя, клемореда (поз.4, фиг.1) е изведен извън кутията и е реализиран чрез разединителни клеми. На клемореда се намират клемите за свързване към сигналния контур (поз.6, фиг.1), линията на конвенционални пожароизвестители (поз.7, фиг.1) и силовия контур (поз.8, фиг.1). Адаптерът се комплектова с краен елемент EOL-2 (поз.9, фиг.1) с два извода - R (червен) и B (черен). Червеният извод (R) се свързва към (+), черния извод (B) към (-) на конвенционалната линия.

Комуникацията между централата и адаптера се осъществява по сигналния контур чрез специализиран протокол за обмен на информация UniTALK. Захранването на адаптера се извършва едновременно по силовия и сигналния контури. За защита от късо съединение има вградени два изолатора - един на сигналния и един на силовия контур. Две светодиода, червен B (поз.3, фиг.1) и жълт A (поз.2, фиг.1) дават информация за състоянието на устройството:

Индикация	Състояние
червен светодиод	жълт светодиод
присвиват през 16 s	Покой
свети непрекъснато	Тревога на ГИ от конвенционалната линия
-	Повреда (задействан изолатор на сигнален контур)
-	Повреда (задействан изолатор на силов контур)
-	Повреда (задействан изолатор от конвенционалната пожароизвестителна линия)
-	Повреда (късо съединение или прекъсване на конвенционалната пожароизвестителна линия)

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение:  
 - от сигналния контур (15-30)V DC  
 - от силовия контур (15-30)V DC

Консумиран ток в състояние "Покой":  
 - от сигналния контур \*пиков ток от сигналния контур 310 µA при 24V DC  
 - от силовия контур < 2000 µA (2-8) mA

Консумиран ток в състояние „Тревога на конвенционален ПИ“:  
 - от сигналния контур 3 mA при 24V DC  
 - от силовия контур до 50 mA

Напрежение на конвенционалната пожароизвестителна линия

Консумиран ток в конвенционалната пожароизвестителна линия в състояние:  
 - "Повреда" (прекъсване) (0-2) mA  
 - "Покой" (3-13) mA  
 - "Тревога" (14-50) mA  
 - "Повреда" (късо съединение) над 50 mA  
 Сечение на свързващите проводници (0,8-2,5) mm<sup>2</sup>

Тип на свързващата линия:  
 - на сигналния контур двупроводна, екранирана  
 - на силовия контур двупроводна  
 - на конвенционалната пожароизвестителна линия двупроводна

Работна температура минус 10°C до 55°C  
 Устойчивост на относителна влага (без конденз) ≤ 95%

Габаритни размери 92x50x26 mm  
 Маса на изделието 0,080 kg

### МОНТАЖ

Устройството се монтира на място, защитено от влага чрез вграждане в стандартна конзола или в допълнителна кутия.

1. Закрепва се устройството на избраното за цялата място през отворите (поз.1, фиг.1).
2. Подвеждат се и присъединяват кабелите към клемите (поз.4, фиг.1).

Забележка: Използванието разединителни клеми дават възможност, те да се отделят от устройството, да се присъединят кабелите и клемите да се монтират обратно.

3. Извършва се електрически монтаж спълно съгласно фигура 3. Краиният елемент EOL-2 се свързва към основата на последния пожароизвестител в конвенционалната линия.

Забележка: За откриване на повреда „Свален пожароизвестител“ в конвенционалната линия е необходимо използването на диодни основни тип 3000D или 8000D.

Не е необходимо да се вземат под внимание условните начала и краища на контурите.

### ТЕСТВАНЕ

Адаптерът се тества като част от пожароизвестителната система на обекта или при извършване на техническо обслужване в следната последователност:

1. Задейства се пожароизвестител от конвенционалната пожароизвестителна линия (необходимо е двукратно сработване за време не повече от 60s). Адаптерът трябва да премине в състояние "Тревога".

2. Подава се команда за нулиране от пожароизвестителната централа към тествания адаптер. Той трябва да се установи в състояние "Покой".

### ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Извършва се от оторизирано лице и включва следните дейности:

1. Външен оглед за видими механични повреди - ежемесечно
2. Тестване в реалини условия - ежемесечно

### ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажбата.

Фирмата-производител гарантира нормалната работа на устройството при условие, че са спазени изискванията за експлоатация от настоящия паспорт.

Фирмата-производител не носи гаранционни задължения за неизправности, предвидени от механични въздействия, използвани на устройството не по предназначение или при изменения и модификации, извършени след производството. Фирмата-производител носи гаранционна отговорност само за повредите в устройството, предвидени по вина на самата фирма.

Производител: УниПОС ООД, Р. България, 5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47, <http://www.unipos-bg.com>



**INTERACTIVE ADDRESSABLE CONVENTIONAL  
LINE-MONITORING INPUT MODULE  
WITH BUILT-IN ISOLATORS**  
TYPE FD 7201S  
INSTRUCTION MANUAL 07-7201S-04-11

EVPU

1293-CPD-0208



1293

**GENERAL DESCRIPTION**

Conventional line-monitoring module is designed to connect conventional fire alarm line (up to 32 fire detectors) to addressable fire alarm system type IFS 7000.

The module consists of printed circuit board, mounted into a plastic box (pos.5, fig 1). The box allows flush mounting into a standard console. For the user convenience, the terminal bus (pos. 4, fig 1) is located outside the box and realized by means of terminals for easy dismantling. On the terminal bus are situated terminals for connecting the signal loop (pos.6, fig 1) the line of the conventional fire detectors (pos.7, fig 1) and the power loop (pos. 8, fig 1). The module is completed with terminating element EOL-2 (pos.9, fig.1) with R (red) and B (black) leads. Connect the red lead (R) to (+) and the black lead to (-) of the conventional line.

The communication between the Fire Control Panel and the conventional line-monitoring module is completed via the specialized data exchange protocol UniTALK. The conventional line-monitoring module is power supplied simultaneously by the power and the signal loops. Two built-in isolators are provided for short circuit protection—one on the signal loop and one on the power loop.

The two LED indicators - red B (pos.3, fig 1) and yellow A (pos.2, fig.1) provide information about the device status:

Indication		Mode
red LED	yellow LED	
LED's flashes every 16 s		Duty mode
flashes constantly	-	Alarm condition of fire detector in the conventional fire alarm line
-	flashes every second	Fault condition (activated isolator of the signal loop)
-	flashes every 2 seconds	Fault condition (activated isolator of the power loop)
-	flashes twice every 2 s	Fault condition (removed fire detector from the conventional fire alarm line)
-	flashes constantly	Fault condition (short circuit or interruption of the conventional fire alarm line)

**TECHNICAL DATA**

Supply voltage:

- signal loop (15-30)V DC
- power loop (15-30)V DC

Current consumption in Duty mode:

- signal loop 310  $\mu$ A at 24V DC
- \* maximum current from signal loop < 2000  $\mu$ A
- power loop (2-8) mA

Current consumption in Alarm condition:

- signal loop 3 mA
- power loop up to 50 mA

Conventional fire alarm line voltage

(12-30)V DC

Current consumption in the conventional fire alarm line in state:

- Fault condition (interruption) (0-2) mA
- Duty mode (3-13) mA
- Alarm mode (14-50) mA
- Fault condition (short circuit) up to 50 mA

Cross section of connecting wires

- Type of the connecting cables:  
  - of the signal loop two-wire, shielded
  - of the power loop two-wire
  - of the conventional fire alarm line two-wire

Operational temperature range

minus 10°C - plus 55°C

Relative humidity resistance (no condensation)

≤ 95%

Dimensions

92x50x26 mm

Weight

0,080 kg

**INSTALLATION**

Mount the device into a moisture protected place into a standard console or into an additional box.

1. Fix the device on the chosen for that purpose place through the openings (pos.1, fig 1).

2. Pass and join the cables to the terminals (pos.4, fig.1)

Note: The usage of terminals for easy dismantling allows them to be removed from the device and to be mounted back after passing the cables.

3. Perform electrical installation, according to fig.3. Connect the end-of-line element EOL-2 to the base of the last fire detector of the conventional line.

Note: To locate fault condition "Removed fire detector" in the conventional line, it is necessary to use bases with diode of type 3000D and 8000D.

It is not necessary to take into consideration the conditional beginning and ends of the loops.

**TESTING**

The conventional line-monitoring module is tested as a part of the site's fire alarm system or with maintenance activities, following this order:

1.A fire detector from the conventional fire alarm line is activated (it is necessary double activation within 60s). The conventional line-monitoring module should enter Alarm Condition.

2.A reset command is sent from the Fire Control Panel to the tested conventional line-monitoring module. It should restore Duty Mode.

**SERVICE SCHEDULE**

It is done by authorized personnel and includes the following activities:

- 1.Inspection for visible physical damage - monthly
- 2.Testing in real conditions - monthly

**WARRANTY**

The warrant period is 36 months from the date of sale.

The manufacturer guarantees the normal operation of the unit providing that the requirements set herein have been observed.

The manufacturer does not bear warranty liabilities for damages caused through accidental mechanical damage, misuse, adaptation or modification after production. The manufacturer bears warranty liabilities for damages in the unit caused through manufacturer's fault only.



**АДАПТЕР  
С ВНЕШНИМ ПИТАНИЕМ**  
ТИП FD 7201S

ПАСПОРТ 07-7201S-04-11

EVPU

1293-CPD-0208



1293

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Адаптер предназначен для подключения шлейфа пожарной сигнализации (с не более чем 32-мя безадресными пожарными извещателями), к адресной системе пожарной сигнализации типа IFS 7000. Адаптер состоит из печатной платы установлены в пластиковой коробке (поз.5, рисунок 1). Коробка позволяет скрытого монтажа со встроенным в стандартной консоли.

Для удобства потребителя, терминалный блок (поз., рис. 1) разширен вне коробки и реализован дискоидальными терминалами. На терминальном блоке находятся клеммы для подключения к сигнальному шлейфу (поз.6, рисунок 1), линия конвенциональных пожарных извещателях (поз.7, рисунок 1) и силовой шлейф(поз.8, рисунок 1).

Адаптер комплектуется окончанием элементом EOL-2 (поз.11) с выводами R (красным) и B (черным). Красный терминал (R) подключен к разъему (+) и черный (B) на (-) от конвенциональной линии.

Связь между станцией и адаптером осуществляется по сигнальному контуру с помощью специализированного протокола обмена информацией UniTALK. Питание на адаптер подается одновременно по силовому и сигнальному контурам. Для защиты от короткого замыкания предусмотрены два встроенных изолятора - один для сигнального контура и один для силового контура.

Два светодиода, красный B (поз.3, рисунок 1) и желтый A (поз.2, рис 1) дают информацию об устройстве:

Светодиодная Индикация	Состояние
красный	желтый
периодически загораются с интервалом 16s	Покой
непрерывно	Тревога в пожарном извещателе в безадресном шлейфе пожарной сигнализации
-	Повреждение (задействован изолятор сигнального контура)
-	Повреждение (задействован изолятор силового контура)
-	Повреждение (снят пожарный извещатель в безадресном шлейфе пожарной сигнализации)
-	Повреждение (короткое замыкание или обрыв безадресного шлейфа пожарной сигнализации)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания:

- сигнальный контур (15-30)V DC
- силовой контур (15-30)V DC

Потребляемый ток в состоянии "Покой":

- сигнальный контур 310  $\mu$ A при 24V DC
- \* пиковой ток < 2000  $\mu$ A
- силовой контур (2-8) mA

Потребляемый ток в состоянии "Тревога":

- сигнальный контур 3 mA при 24V DC
- силовой контур до 50 mA

Напряжение в безадресном шлейфе пожарной сигнализации:

- Ток, потребляемый безадресным шлейфом пожарной сигнализации, находящегося в состоянии:  
  - "Повреждение" (обрыв) (0-2) mA
  - "Покой" (3-13) mA
  - "Тревога" (14-50) mA
  - "Повреждение" (короткое замыкание) > 50 mA

Сечение соединительных проводов

- типа соединительных проводов:  
  - двухжильный, экранированный
  - силовой контур двухжильный
  - безадресный шлейф пожарной сигнализации двухжильный

Рабочий температурный диапазон

- с минус 10°C до 55°C

Устойчивая работоспособность при отн. влажности(без конденс.) ≤ 95%

Габаритные размеры 92x50x26 mm

Масса изделия 0,080 kg

**МОНТАЖ**

Устройство устанавливается в месте, защищенном от влаги путем включения стандартной консоли или в дополнительной коробке.

1. Устройство закрепляется на выбранном для этой цели месте через отверстиях (поз.1,рис.1)

2. Кабели присоединяются к клеммам (поз.4, рис.1).

Примечание: используемые разъемные клеммы дают возможность, чтобы они могли бы отделяться от устройства, присоединить кабели и опять смонтировать клеммы.

3. Проводится электрический монтаж в соответствии с рисунком 3. Окончательный элемент EOL-2 подключается к базе последнего пожарного извещателя в конвенциональной линии.

Примечание: Для обнаружения повреждения "снятый пожарный извещатель" в конвенциональной линии необходимо использовать базу с диодом типа 3000D или 8000D.

Нет необходимости принимать во внимание условные начала и концы шлейфов.

**ТЕСТИРОВАНИЕ**

Адаптер проверяется на работоспособность после его монтажа как часть системы пожарной сигнализации на объекте, или при проведении технического обслуживания в следующей последовательности:

1.Проводится в действие пожарный извещатель в безадресном шлейфе пожарной сигнализации (необходимо двукратное срабатывание за время не более чем 60s), в результате чего адаптер должен перейти в состояние "Тревога".

2.С пожарной централи к тестируемому адаптеру подается команда "Сброс", в результате чего адаптер должен перейти в состояние "Покой".

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Делается оторванным лицом и включает следующие деятельности:

1.Внешний осмотр для выявления видимых механических повреждений - ежемесечно

2.Проверка работоспособности в реальных условиях - ежемесечно

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок - 36 месяцев от даты продажи.

Фирма-производитель гарантирует нормальную работу устройства при соблюдении инструкций по эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Фирма-производитель не несет гарантиную ответственность в случае неисправностей, причиненных механическими воздействиями на изделие, при использовании устройства не по назначению, а также при изменениях и модификациях устройства, совершенных после его выпуска. Фирма-производитель несет гарантинную ответственность только за неисправности в устройстве, возникшие по вине производителя.

Производитель: УниПОС ООО, Р. Болгария, 5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47, <http://www.unipos-bg.com>